

幸町浄水所の整備について

1. 整備目的

○ 目的

幸町浄水所は、築造から約60年が経過し、施設の老朽化が著しい上、十分な耐震性が不足しています。

また、計画一日最大配水量に対する現在の配水池容量は十分でなく、災害対応力が大幅に不足しています。

このため、同浄水所を全面的に更新し、施設の耐震性強化を図るとともに、必要な配水池容量を確保します。

○ 内容



- ・整備場所：府中市幸町二丁目24番地
- ・計画給水人口：約65,000人
- ・計画一日配水量：29,000m³/日
- ・配水池容量：(整備前)3,440m³ → (整備後)15,000m³
- ・事業期間：平成28年～平成32年度(見直し前)
⇒ ～平成33年度(見直し後)

○ 案内図



2. 整備概要図

【平面図】

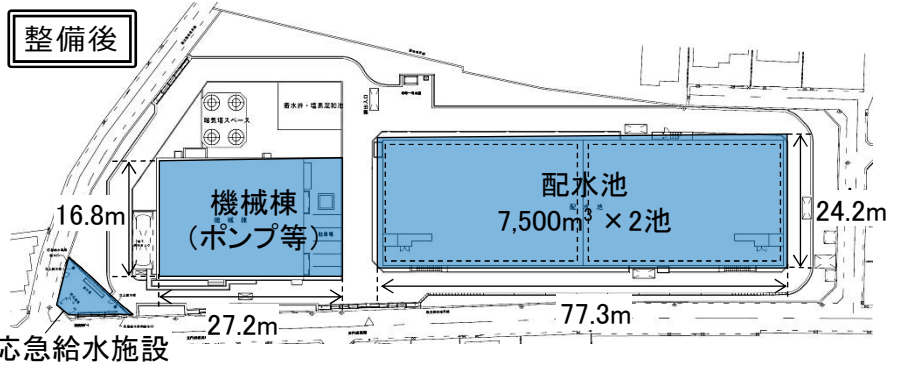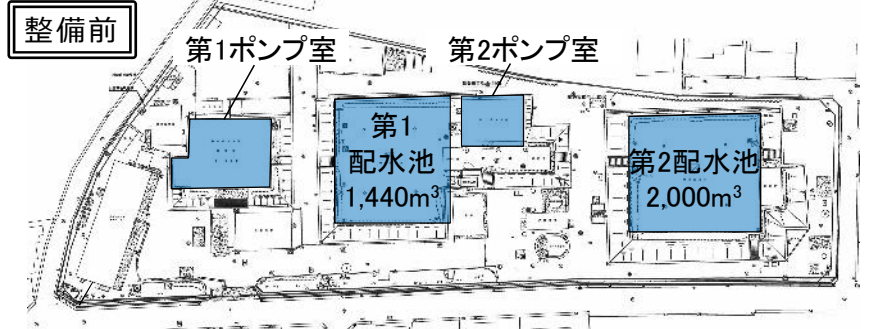

【断面図】

