

(平成30年11月1日現在)


### 事務処理フロー図

事務名	受水タンク以下装置の量水器の設置
根拠法令	東京都給水条例第14条第2項、第16条

作成部署 水道局給水部給水課給水装置担当 電話03-5320-6431  
多摩水道改革推進本部調整部技術指導課技術調整担当  
電話042-548-5415

標準処理期間計	1日
---------	----

#### 《事務処理フロー図》

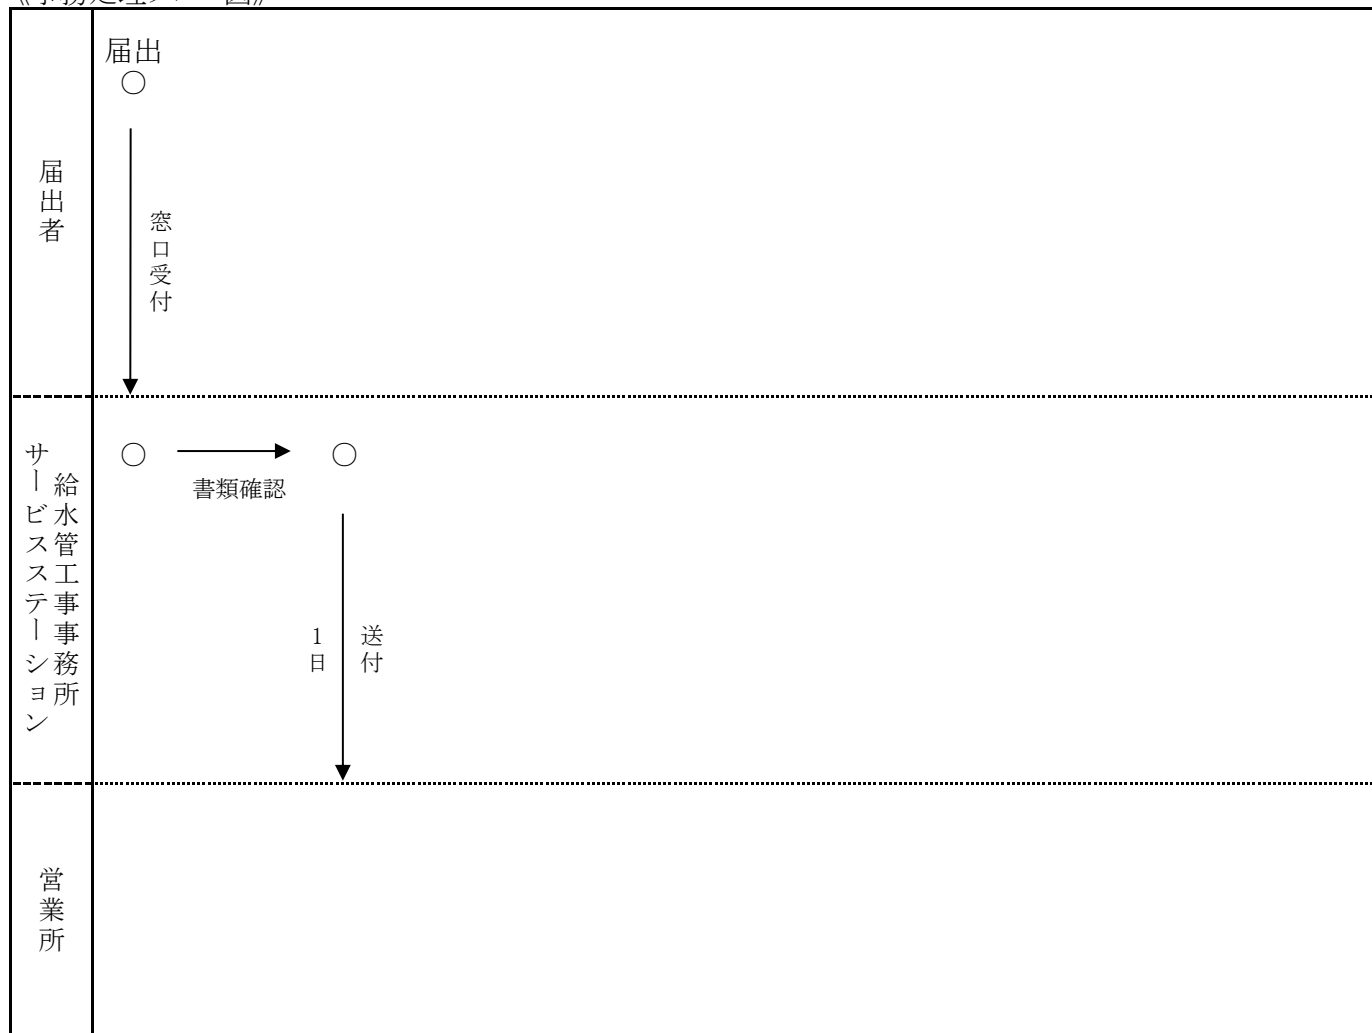

#### 《事務処理フロー図の説明》

項番	項目	説明
1	書類確認	提出された書類の記入事項の確認をします。